


تاریخ :

شماره:

پیوست:

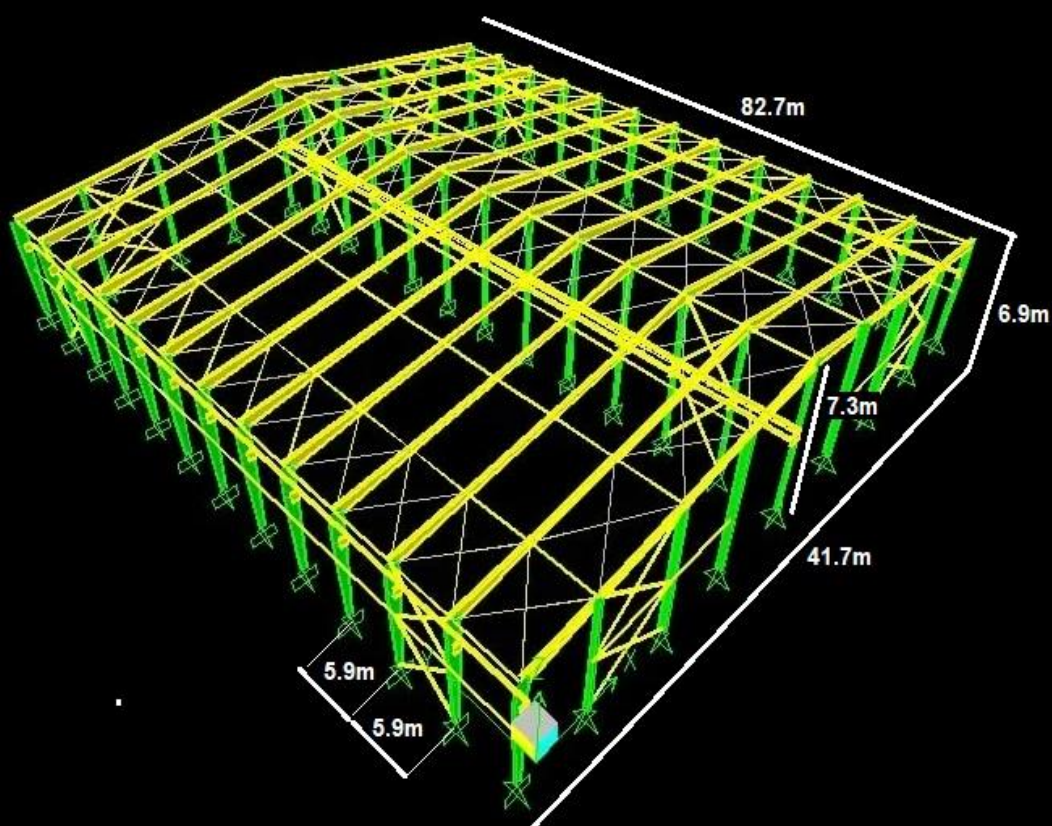

تاریخ :

شماره:

پیوست:



بسمه تعالی

اطلاعات مورد نیاز:

ابعاد انبار مذکور به شرح زیر می باشد

82.7m	طول انبار
41.7m	عرض انبار
6.9	ارتفاع انبار حد اقل
7.3	ارتفاع انبار حد اکثر

طراحی و تامین سیستم مانیتور اطفاء حریق خودکار شامل :

❖ تعیین تعداد و جانمایی مانیتور ها

❖ انتخاب دبی، برد پرتاب و فشار کاری مناسب

❖ سطح اتوماسیون (FULLY/REMOTE/MANUAL/AUTOMATIC)

❖ سیستم تشخیص و فرمان (FLAME/IR/THERMAL)

لازم به ذکر است انبار مذکور مربوط به انبار نفتالین جامد و پنل کنترل مرکزی پالایشگاه از نوع MENIVER(FIRE SYSTEM X92 SERIES TO BS 5839PT4) می باشد.

